

Buenos Aires, 31 de agosto de 2022

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA N° 23/2022 - CUDAP: EX-HCD:0004309/2022 – "REMODELACIÓN DE OFFICE Y SANIATRIOS DEL 2DO Y 3ER PISO DEL EDIFICIO ANEXO "A" DE LA H.C.D.N."

En atención a la consulta efectuada por potenciales oferentes, se procede a brindar las siguientes aclaraciones:

Consulta N° 1: Respecto del sistema de fan coil.

- a) Qué ambientes deberá acondicionar los equipos? No está mencionado en la memoria, ni hay planos indicativos. No se mencionó en la visita.
- b) Hay equipamiento existente que hay que reemplazar?
- c) Los conductos a instalar son nuevos o se reutilizan?
- d) Podrían pasar un plano con ubicaciones, conductos, equipos etc?
- e) Ubicación de las plataformas de hierro. Plano?

Respuesta N° 1:

- a) Los equipos serán instalados en los 2 office y el economato a construir.
- b) No, todo el equipamiento a instalar será nuevo.
- c) Toda la instalación a realizar será nueva (cañerías, equipos, accesorios, etc) y se conectará a las cañerías de mando y retorno de fan-coil existentes.
- d) De acuerdo a los descripto en el punto 14.1 el desarrollo del proyecto, cálculo y detalle de instalación de los fan-coil quedará a cargo del Adjudicatario.
- e) Las plataformas se ubicarán en las salas de máquinas de los pisos 2 y 3, en los extremos del núcleo de ascensores y servicios. Estarán comprendidas por un descanso de llegada y 2 escalones a ambos lados del mismo, a fin de salvar la diferencia de altura entre los espacios. Las medidas finales serán determinadas en obra.
Ver imagen N°1. La ubicación es similar en ambos pisos.



MARTÍN LOIGO
SUBDIRECTOR DE COMPRAS
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Consulta N° 2: 11.12 Provisión y colocación de accesorios

Como se debe interpretar este ítem. Ya que la cantidad de accesorios la memoria los especifica por box o por mesada. No se tampoco si hay que considerar accesorios para los baños nuevos o también para los que se remodelan?

Respuesta N° 2:

Se deberá computar como unidad a un kit completo, según el detalle de los sub ítems 11.12. Dosificador de Jabón líquido 1,11.12.2 Portarrollos papel, 11.12.3 Dispenser de toallas de papel, 11.12.4 Cestos de basura grandes y 11.12.5 Cestos de basura pequeños. Teniendo en cuenta la cantidad de cada uno según mesadas y retretes.

Los accesorios a proveer corresponden a los sanitarios nuevos.

Consulta N° 3: Monta plato:

- a) Altura entre paradas.
- b) Capacidad de carga.
- c) DIMENSION DE LA PLATAFORMA: máximo 600 x 600 mm
- d) Indicar desde donde empieza el recorrido, (ej., desde pb a 1er piso).

Respuesta N° 3:

- a) La altura entre paradas, estableciendo como punto de inicio la base de recepción de cada piso es de aprox. 3.70. Esta medida será verificada en obra.
- b) Según lo indicado en el ítem 10.15 "Será de tipo montacargas liviano, deberá soportar hasta 125 kg de carga".
- c) La medida del montacargas será 60 x 40cm.
- d) El recorrido que deberá cubrir desde el office ubicado en el 3er piso hasta el office del 2do piso, debiéndose prever una posible ampliación del recorrido hacia el 1er piso.

Consulta N° 4: Indicar en plano de que Rack se realizara el tendido de vías. Ubicación del mismo por cada piso.

Respuesta N° 4: Ver imagen N°2. La ubicación es similar en ambos pisos.

Consulta N° 5: Indicar en plano de que Tablero se realizara el tendido de vías y el conexionado de cada office. Ubicación del mismo por cada piso.

Respuesta N° 5: Ver imagen N°2. La ubicación es similar en ambos pisos.




MARTÍN LOIGO
SUBDIRECTOR DE COMPRAS
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN


Consulta N° 6: Indicar en plano de donde se tomarán las cañerías para los fan coil por cada piso.

Respuesta N° 6: Ver imagen N°3. La ubicación es similar en ambos pisos.

Imagen N°1

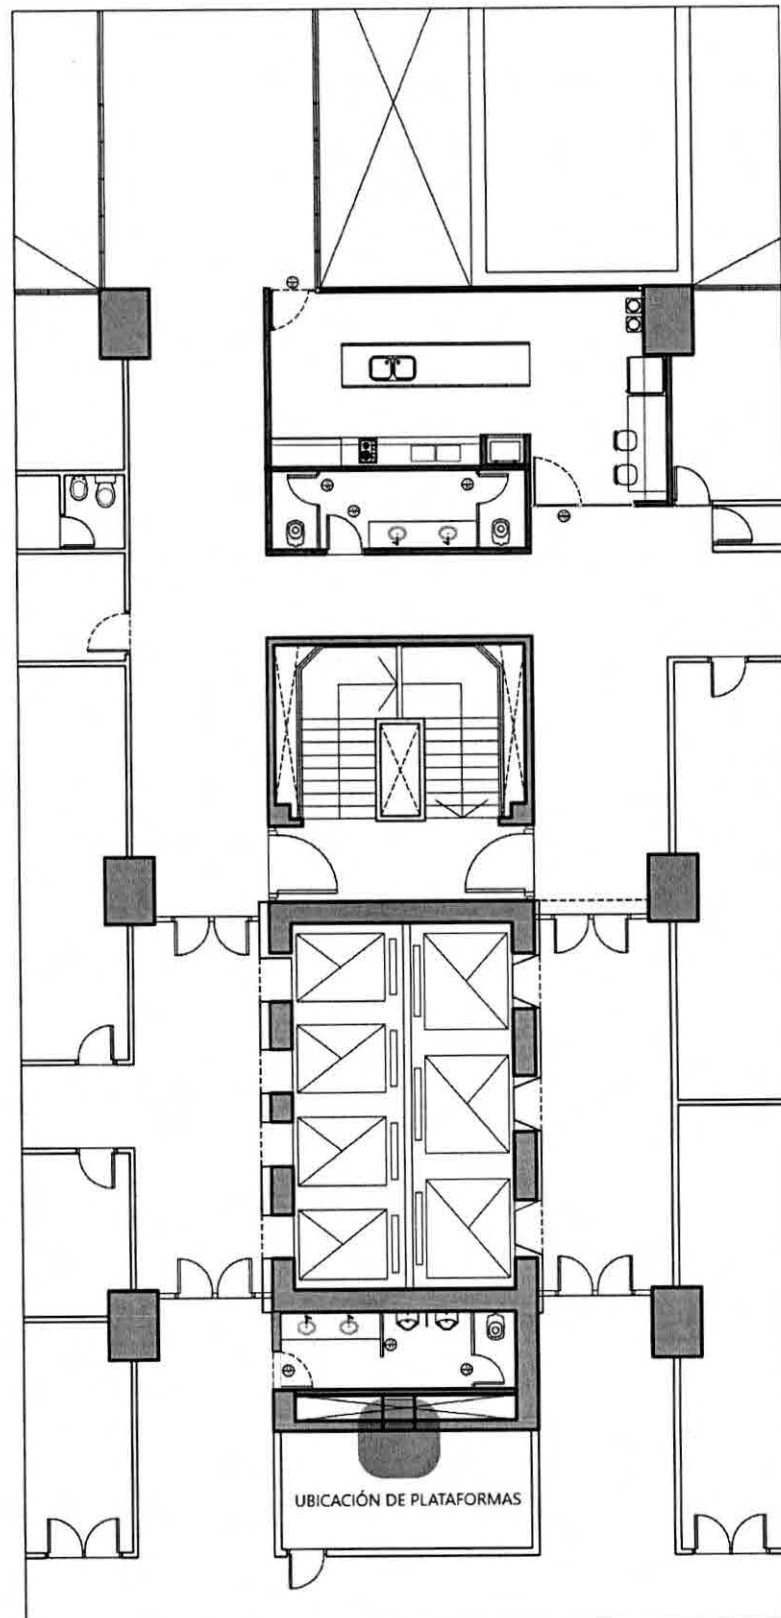



MARTÍN LOIGO
SUBDIRECTOR DE COMPRAS
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN




**DIPUTADOS
ARGENTINA**

"2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Imagen N°2

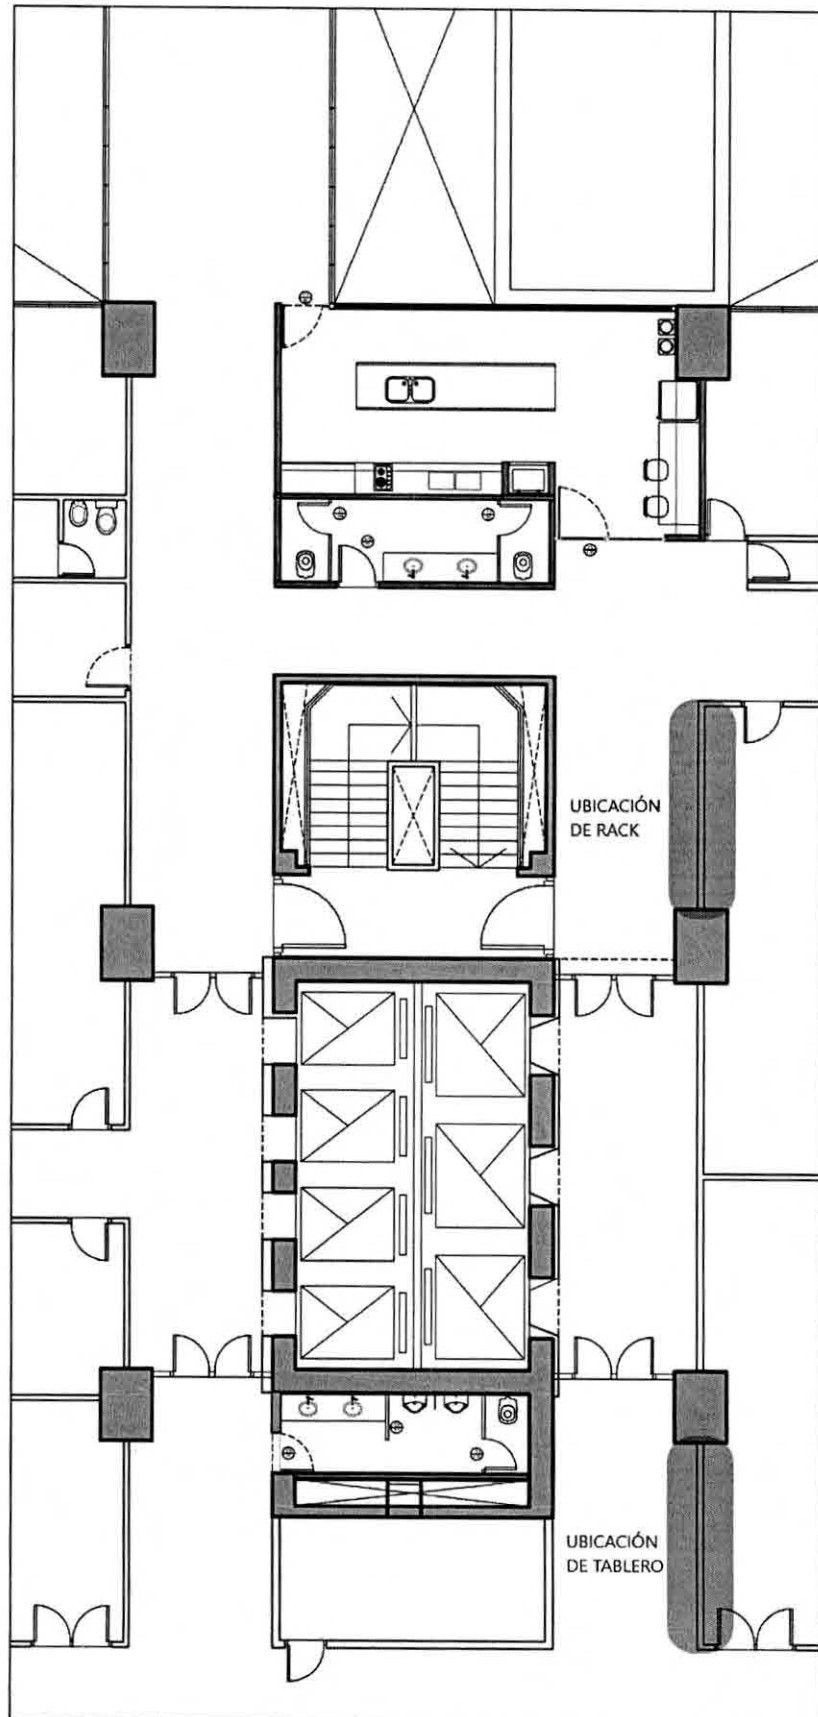



MARTÍN LOIGO
SUBDIRECTOR DE COMPRAS
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN



DIPUTADOS ARGENTINA

"2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Imagen N°3

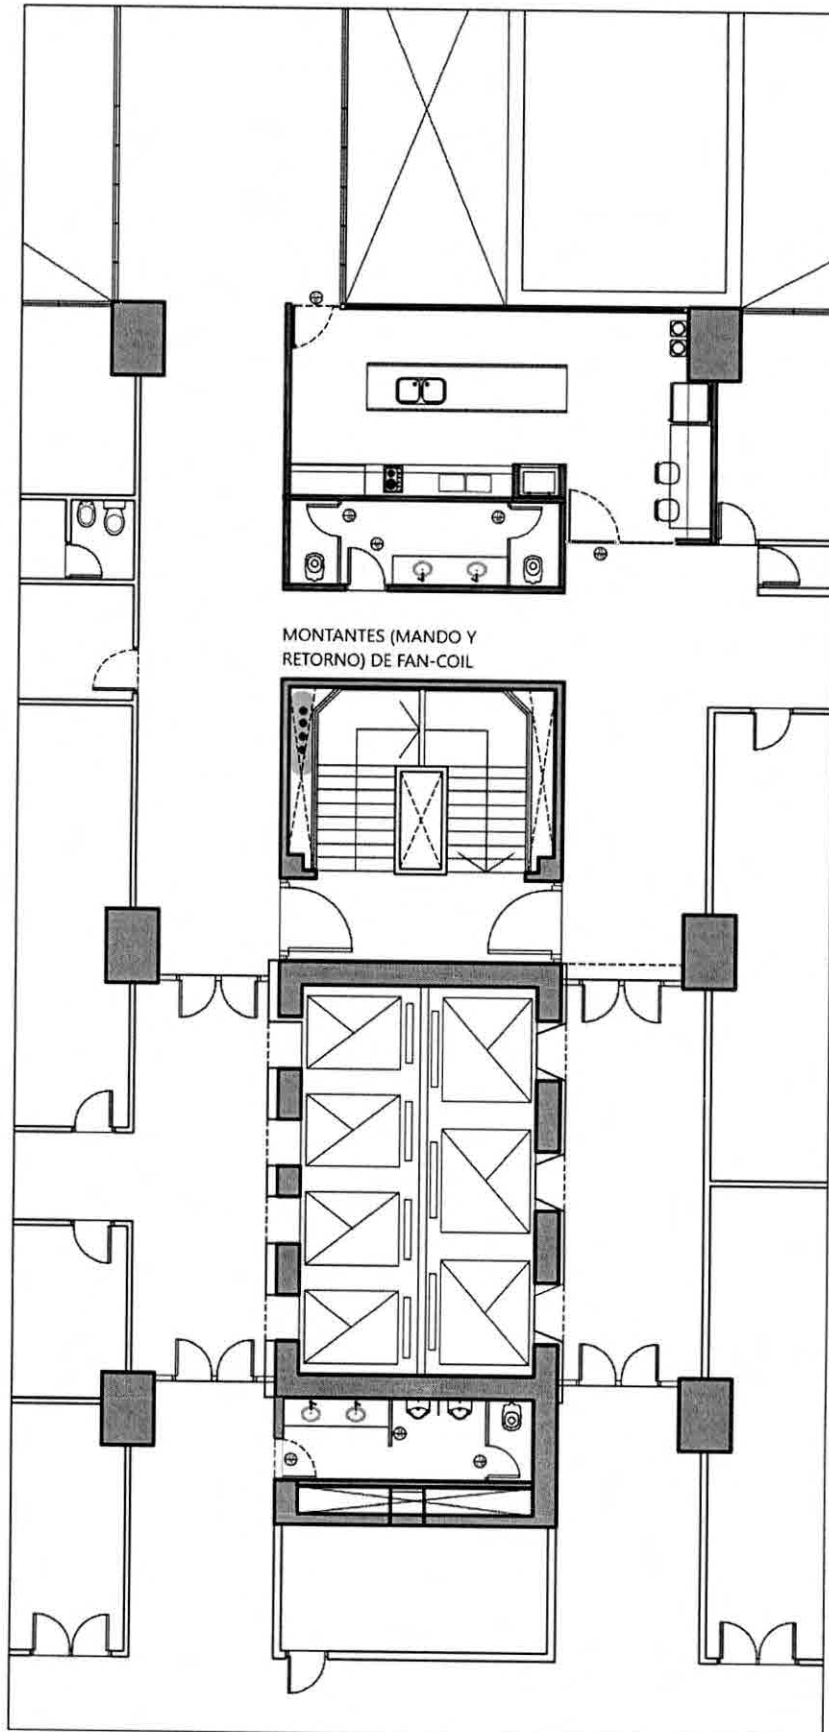


MARTÍN LOIGO
SUBDIRECTOR DE COMPRAS
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVO CONTABLE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN